

UMWELT ANALYTISCHES LABOR

Untersuchung von Trink-, Brauch- und Abwasser
Grund- und Oberflächenwasseruntersuchungen
Untersuchung von System- und Betriebswässern

Prot.-Nr.: W-1195/25

Wien, 13.11.2025

TRINKWASSERUNTERSUCHUNGEN im Bereich der WVA GÄNSERNDORF SÜD (WL-1200)

2. Halbjahr - November 2025

im Auftrag der
STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
2230 Gänserndorf, Rathausplatz 1



Sachverhalt/Veranlassung:

Die Stadtgemeinde Gänserndorf betreibt zur Trinkwasserversorgung des Bereiches Gänserndorf Süd die Wasserversorgungsanlage Gänserndorf Süd, welche durch Wasser der WVA Marchfeld (EVN Wasser) angespeist wird. Das Umweltanalytische Labor wurde durch die Stadtgemeinde Gänserndorf beauftragt, an diesem Wasserversorgungssystem Trinkwasseruntersuchungen durchzuführen.

Untersuchungsdurchführung:

Die Trinkwasseruntersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit der Agrolab Austria GmbH (akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Trinkwasser) durchgeführt.

Am **05.11.2025** wurden insgesamt 3 Trinkwasserproben im Wasserversorgungsbereich Gänserndorf Süd entnommen. Auftragsgemäß wurden die Wasserproben gemäß Trinkwasser-Verordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF.) bzw. gemäß Codexkapitel B1 „Trinkwasser“ des Österreichischen Lebensmittelbuches (ÖLMB 2007 idgF.) untersucht bzw. nachstehenden Untersuchungen zugeführt.

WVA Gänserndorf Süd (WL-1200):**2. Halbjahr - November 2025**

Nr	Code	Entnahmestelle	Messstellen Nr.	Untersuchungsumfang
1	G11	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum, Bereich Heidekindergarten	WL-1200/006897	Mindestuntersuchung, Leitungsmetalle
2	G12	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost, Bereich Waldweg	WL-1200/006900	Routinemäßige Kontrolle
3	G13	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West, Bereich Mittelweg	WL-1200/006899	Routinemäßige Kontrolle

Untersuchungsergebnisse/Beurteilung:

Im Anhang befindet sich das durch die Agrolab Austria GmbH erstellte Trinkwassergutachten sowie die jeweiligen Prüfberichte und Probenahme-Protokolle. In der umseitigen Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst.

WVA Gänserndorf Süd (WL-1200):**2. Halbjahr - November 2025**

Nr	Code	Entnahmestelle	Messstellen Nr.	Über IPW ¹⁾	Über PW ²⁾	Beurteilung ³⁾
1	G11	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum, Bereich Heidekindergarten	WL-1200/006897	keine	keine	entspricht
2	G12	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost, Bereich Waldweg	WL-1200/006900	keine	keine	entspricht
3	G13	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West, Bereich Mittelweg	WL-1200/006899	keine	keine	entspricht

1) Überschreitungen von Indikatorparameterwerten (IPW, Richtwert)

2) Überschreitungen von Parameterwerten (PW, Grenzwert)

3) im Rahmen des Untersuchungsumfanges

Aus den beiliegenden Trinkwasser-Prüfberichten ist ersichtlich, dass die 3 untersuchten Netzproben - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - keine Überschreitungen von Richt- und Grenzwerten (IPW, PW) aufweisen.

Aus dem beiliegenden Trinkwasser-Gutachten ist ersichtlich, dass das untersuchte Wasser zur Verwendung als Trinkwasser geeignet ist.

Anhang:

- Trinkwasser-Gutachten / Inspektionsbericht (4 Seiten)
- Trinkwasser-Prüfberichte (7 Seiten)
- Probenahme-Protokolle / Lokalausgutschein (8 Seiten)

Die Prüfergebnisse beziehen sich **ausschließlich** auf die **untersuchten Prüfgegenstände**. Die **auszugsweise Veröffentlichung** dieses Prüfberichtes oder die **vollständige Publikation für werbende Zwecke** darf nur mit **schriftlicher Zustimmung** der untersuchenden Stelle erfolgen!

Anmerkung: Wässrige Proben werden nach der internen Freigabe (nach Befunderstellung) entsorgt. Feststoffe bzw. Boden- und Abfallproben werden bis 6 Monate nach Probeneingang im Haus rückgestellt und anschließend entsorgt. Auf Wunsch können auch längere Aufbewahrungszeiten - gegen Gebühr - vereinbart werden.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
RATHAUSPLATZ 1
2230 GÄNSERNDORF

Datum 12.11.2025
Kundennr. 10093458
Gutachtennr. 312455

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser

Versorgungsumfang: öffentl. Wasserversorgung

Anlagen ID: WL-1200

Projekt: 26 Proben UAL

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalausguss wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 699838/251959

Auftragsnummer/Analysennummer: 699838/251960

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	12.11.2025
Kundennr.	10093458
Gutachtennr.	312455

Auftragsnummer/Analysennummer: 699838/251961

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger



Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
RATHAUSPLATZ 1
2230 GÄNSERNDORF

Datum	12.11.2025
Kundennr.	10093458
Gutachtennr.	312455

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser

Versorgungsumfang: öffentl. Wasserversorgung

Anlagen ID: WL-1200

Projekt: 26 Proben UAL

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

DI Schlosser Klaus

Datum:

06.05.25

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich Heidekindergarten über Übergabeschacht Bereich Heidekindergarten durch EVN Wasser Marchfeld.

Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich Waldweg über Übergabeschacht Bereich Waldweg durch EVN Wasser Marchfeld.

Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich Mittelweg über Übergabeschacht Bereich Mittelweg durch EVN Wasser Marchfeld.

Keine eigenen Anlagenteile.

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at



Datum	12.11.2025
Kundennr.	10093458
Gutachtennr.	312455

AGROLAB Austria Mag. Harald Hager

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
RATHAUSPLATZ 1
2230 GÄNSERNDORF

Datum 12.11.2025
Kundennr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag	699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd
Analysennr.	251959 Trinkwasser
Rechnungsnehmer	1001538UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH
Projekt	26 Proben UAL
Probeneingang	06.11.2025
Probenahme	05.11.2025
Probenehmer	Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Kunden-Probenbezeichnung	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum, Bereich Heidekindergarten, Oed-Aigenstr. 50
Probenahmestelle-Bezeichnung	Auslauf Waschbecken Küche
Witterung vor der Probenahme	Trocken
Witterung während d.Probenahme	Trocken
Bezeichnung Anlage	WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser
Offizielle Entnahmestellennr.	WL-1200/006897
Bezeichnung Entnahmestelle	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum
Angew. Wasseraufbereitungen	keine
Misch-oder Wechselwasser	NEIN
Rückschluß Qual.beim Verbrauch	JA
Rückschluß auf Grundwasser	JA

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter werte	TWV 304/2001 Indikator- werte	Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme						
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	11				-

Sensorische Untersuchungen

Geruch (vor Ort)		geruchlos				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		geschmacklos				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Färbung (vor Ort)		farblos, klar, ohne Bodensatz				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	6	0		100	EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	1	0		20	EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0		0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,8	0		25 ³⁹⁾	DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)	µS/cm	453	5		2500	EN 27888 : 1993-09

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich



Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 12.11.2025
Kundenr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag **699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd**
Analysennr. **251959 Trinkwasser**

Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter- werte	TWV 304/2001 Indikator- werte	Methode
pH-Wert (vor Ort)	7,7	0		6,5 - 9,5 ⁸⁾	EN ISO 10523 : 2012-02

Chemische Standarduntersuchung

Ammonium (NH ₄)	mg/l	<0,01	0,01		0,5 ⁸⁾	EN ISO 11732 : 2005-02
Chlorid (Cl)	mg/l	23,4	0,7		200 ⁹⁾	EN ISO 15682 : 2001-08
Nitrat (NO ₃)	mg/l	26,2	1	50		EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,527	0,025	1		-
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,01	0,01	0,1 ¹⁾		EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO ₄)	mg/l	60,6	1		250 ⁹⁾ 16)	DIN ISO 22743 : 2015-08
Calcium (Ca)	mg/l	59,3	1		400 ¹⁹⁾	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Eisen (Fe)	mg/l	<0,01	0,01		0,2 ³⁴⁾ 19)	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Kalium (K)	mg/l	1,14	0,5		50 ¹⁹⁾	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Magnesium (Mg)	mg/l	20,6	1		150 ¹⁹⁾	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005	0,005		0,05 ³⁵⁾ 19)	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na)	mg/l	9,58	0,5		200	EN ISO 17294-2 : 2016-08
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,77	0,05			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat	mg/l	166	2			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathärte	°dH	7,62	0,2			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Gesamthärte	°dH	13,0	0,5		>8,4 ²²⁾ 19)	DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	2,33				DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

Summenparameter

Oxidierbarkeit	mg O ₂ /l	<0,10 (NWG)	0,25		5 ¹⁵⁾	EN ISO 8467 : 1995-03 (mod.)
----------------	----------------------	-------------	------	--	------------------	------------------------------

Metalle und Halbmetalle

Blei (Pb)	mg/l	<0,0010	0,001	0,01 ⁴⁾ 5)		EN ISO 17294-2 : 2016-08
Chrom (Cr)	mg/l	<0,001	0,001	0,05		EN ISO 17294-2 : 2016-08
Kupfer (Cu)	mg/l	0,0060	0,001	2 ⁴⁾		EN ISO 17294-2 : 2016-08
Nickel (Ni)	mg/l	<0,0010	0,001	0,02 ⁴⁾		EN ISO 17294-2 : 2016-08

- 1) In Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zuständigen Behörde ein Parameterwert für Nitrit von bis zu 0,50 mg/l akzeptiert werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitrat]/50+[Nitrit]/3 ≤ 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in diesem Fall darüber zu informieren, dass dieses Wasser nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge verwendet wird.
- 4) Der Parameterwert gilt für eine Probe, die die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentiert.
- 5) Der Parameterwert gilt für Wasser aus Verteilungsnetzen oder aus Lebensmittelbetrieben an den üblicherweise verwendeten Entnahmestellen. Der Parameterwert ist bis 12.01.2036 anzuwenden. Ab diesem Zeitpunkt gilt ein Parameterwert von 0,005 mg/l.
- 15) Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.
- 16) Überschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofern der dem Calcium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht übersteigt.
- 18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.
- 19) Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (Kapitel B1) festgelegt.
- 2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
- 22) Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthärtet oder entsalzt wurde.
- 34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.
- 35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.
- 39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
- 8) Geogen bedingte Überschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l dürfen Chlorungsverfahren nicht angewendet werden.
- 9) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoffen zu Korrosionen kommen.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 12.11.2025
Kundenr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag **699838** W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd
Analysenr. **251959** Trinkwasser

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95% (Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit	Abweichende Bestimmungsmethode	Parameter
8%		Calcium (Ca), Natrium (Na), Magnesium (Mg), Kalium (K)
7%		Chlorid (Cl), Nitrat (NO ₃)
10%		Kupfer (Cu)
5%		Säurekapazität bis pH 4,3, Sulfat (SO ₄)

Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 06.11.2025

Ende der Prüfungen: 12.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.



AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0

Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Verteiler

UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner
STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
RATHAUSPLATZ 1
2230 GÄNSERNDORF

Datum 12.11.2025
Kundennr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag **699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd**
 Analysennr. **251960 Trinkwasser**
 Rechnungsnehmer **1001538UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH**
 Projekt **26 Proben UAL**
 Probeneingang **06.11.2025**
 Probenahme **05.11.2025**
 Probenehmer **Dipl. Ing. Klaus Schlosser**
 Kunden-Probenbezeichnung **Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost, Bereich Waldweg, Fam. Nadler, Waldweg 11**
 Probenahmestelle-Bezeichnung **Entnahmehahn Badezimmer**
 Witterung vor der Probenahme **Trocken**
 Witterung während d. Probenahme **Trocken**
 Bezeichnung Anlage **WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser**
 Offizielle Entnahmestellenr. **WL-1200/006900**
 Bezeichnung Entnahmestelle **Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost**
 Angew. Wasseraufbereitungen **keine**
 Misch-oder Wechselwasser **NEIN**
 Rückschluß Qual.beim Verbrauch **JA**
 Rückschluß auf Grundwasser **JA**

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWW 304/2001 Parameter- werte	TWW 304/2001 Indikator- werte	Methode
---------	----------	-----------	--	--	---------

Allgemeine Angaben zur Probenahme

Lufttemperatur (vor Ort)	°C	10			-
--------------------------	----	----	--	--	---

Sensorische Untersuchungen

Geruch (vor Ort)		geruchlos			2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		geschmacklos			2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Färbung (vor Ort)		farblos, klar, ohne Bodensatz			2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	8	0	100	EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	0	20	EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,6	0	25 39)	DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)	µS/cm	449	5	2500	EN 27888 : 1993-09

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "N" gekennzeichnet.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 12.11.2025
Kundenr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag **699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd**
Analysenr. **251960 Trinkwasser**

Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter werte	TWV 304/2001 Indikator- werte	Methode
pH-Wert (vor Ort)	7,7	0		6,5 - 9,5 ⁸⁾	EN ISO 10523 : 2012-02

- 18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.
2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 06.11.2025
Ende der Prüfungen: 10.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.



AGROLAB Austria Herr Mag. Hager, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Verteiler

UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner
STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
RATHAUSPLATZ 1
2230 GÄNSERNDORF

Datum 12.11.2025
Kundennr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag	699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd
Analysennr.	251961 Trinkwasser
Rechnungsnehmer	1001538UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH
Projekt	26 Proben UAL
Probeneingang	06.11.2025
Probenahme	05.11.2025
Probenehmer	Dipl. Ing. Klaus Schlosser
Kunden-Probenbezeichnung	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West, Bereich Mittelweg, Mittelweg 4
Probenahmestelle-Bezeichnung	AI Küche Hr. Prinz
Witterung vor der Probenahme	Trocken
Witterung während d. Probenahme	Trocken
Bezeichnung Anlage	WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser
Offizielle Entnahmestellenr.	WL-1200/006899
Bezeichnung Entnahmestelle	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West
Angew. Wasseraufbereitungen	keine
Misch- oder Wechselwasser	NEIN
Rückschluß Qual. beim Verbrauch	JA
Rückschluß auf Grundwasser	JA

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter- werte	TWV 304/2001 Indikator- werte	Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme						
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	10				-
Sensorische Untersuchungen						
Geruch (vor Ort)		geruchlos				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		geschmacklos				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Färbung (vor Ort)		farblos, klar, ohne Bodensatz				2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	0	100	EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	3	0	20	EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,8	0	25 ³⁹⁾	DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)	µS/cm	453	5	2500	EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort)		7,7	0	6,5 - 9,5 ⁸⁾	EN ISO 10523 : 2012-02

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.



Datum 12.11.2025
Kundennr. 10093458

PRÜFBERICHT

Auftrag **699838 W-1195/25, G11-G13 - Gänserndorf Süd**
Analysennr. **251961 Trinkwasser**

- 18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.
2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 06.11.2025
Ende der Prüfungen: 10.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Hager, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
Verteiler

UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner
STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

Probenahmeprotokoll Trinkwasser



AAUT069983890900007830401

Vorerrfassungsnr. 909000

Auftragsnr 699838

1195/25

G11




A00201262093
Contains Thiosulphate

Probeneingang:

wird vom Labor ausgefüllt



A20301459048



A10201546084
Contains: HNO3

CAS: 7697-37-2



Geplantes PN-Datum	Sept. 2025
Probenehmer	785 Dipl. Ing. Klaus Schlosser

Kunden-Nr.:	10093458
Auftraggeber:	STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF
Ansprechpartner:	
Straße:	RATHAUSPLATZ 1
PLZ / Ort:	2230 GÄNSERNDORF
Telefon-Nr.:	
Fax-Nr.:	
eMail:	

Rechnung an, falls abweichend vom Auftraggeber:

UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH
SACHSENPLATZ 13
1200 WIEN

Durchschrift des Befundes an:

Postadresse STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF,
RATHAUSPLATZ 1, 2230 GÄNSERNDORF
Postadresse UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner,
SACHSENPLATZ 13, 1200 WIEN
eMail-Adresse umweltat@aon.at

Projektbezeichnung: 26 Proben UAL

Angaben zur Messstelle: (bitte überprüfen und fehlende Daten nachtragen)

Probenbezeichnung	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum, Bereich Heidekindergarten, Oed-Aigenstr. 50	Rückschluß auf Grundwasser	JA
AnlagenID	100001899	Versorgungsumfang	öffentl. Wasserversorgung
Bezeichnung Anlage	WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser	AnlagenID (BM)	WL-1200
Offizielle Entnahmestellenr.	WL-1200/006897	Verteilte Wassermenge (m³/Tag)	
Bezeichnung Entnahmestelle	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Zentrum	Ausgabe an	1
Angew. Wasseraufbereitungen	keine	Schnittstelle (0/1)	
Misch-oder Wechselwasser	NEIN	Hinweis PES (intern)	
Rückschluß Qual.beim Verbrauch	JA	Entnahmestellenr.	1009147

Probenahmedatum: 5.11.25 Probenahme Beginn Uhrzeit: 11:35 Probenahme Ende Uhrzeit:

Art der Probenahme (wenn nötig bitte richtigstellen)

PN Legionellen Hausinstallation	79727	EN ISO 19458 : 2006-08
PN Trinkwasser Stich-/Schöpfprobe	79744	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
PN chem. Entnahmearmatur Hahn	79746	ISO 5667-5 : 2006-04
PN Mibi Entnahmearmatur Hahn	79745	EN ISO 19458 : 2006-08
X PN Entnahmearmatur (Hahn)	79728	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Angaben zur Probenahme (bitte eintragen)

LKV-Probenehmer-Code:	Probenahmedatum(abw.v.Auftrag):
Probenahmestelle-Bezeichnung: Auslauf Waschbecken Küche	Probenehmer (abw.vom Auftrag):
Probengewinnung:	Witterung vor der Probenahme: trocken
Witterung während d.Probenahme: trocken	

Vor-Ort (bitte eintragen)


Geruch (vor Ort) ohne	Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 305
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne	pH-Wert (vor Ort) 7,71
Färbung (vor Ort) ohne	Lufttemperatur (vor Ort) (°C) 11
Wassertemperatur (vor Ort) (°C) 14,8	

Bemerkungen/Besonderheiten/Infos (ggf. Rückseite verwenden)

Laborauftrag (bitte ankreuzen falls notwendig)

X	Mindestuntersuchung nach TWV 304/2001(Paket 905): Koloniezahl bei 22°C, Koloniezahl bei 37°C, Coll MBF, E.C. MBF, Enterokok MBF, Oxidierbarkeit, Sulfid (SO4), Ammonium (NH4), Nitrat/50 + Nitrit/3, Nitrit (NO2), Chlorid (Cl), Nitrat (NO3), Magnesium (Mg), KS 4,3, Eisen (Fe), Kalium (K), Mangan (Mn), Natrium (Na), Calcium (Ca), HCO3, Carbonathärte, Gesamthärte (Summe Endalkalien), Gesamthärte, Ionenbilanz
---	---

Probenahmeprotokoll Trinkwasser

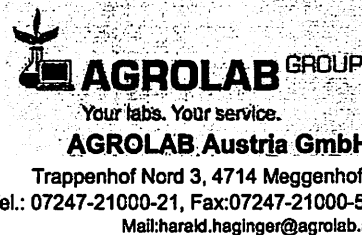

AAUT0699838909000007830401

Vorerfassungsnr. 909000

Auftragsnr 699838

1195/25

G11

X	Blei (Pb)	X	Chrom (Cr)	X	Kupfer (Cu)
X	Nickel (Ni)				

Gebinde, gekühlt


1 x A002 Mibio x1	1 x A102 metals x1	1 x A203 CO2 N x1	1 x bei PN messen
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.agrolab.de finden, Änderungen bleiben vorbehalten.
Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prüfergebnisse haben.

Gärserndorf / 15.11.25 DLH
Ort / Datum Unterschrift Probenehmer

Unterschrift Auftraggeber Anlagenbetreiber

Probenahmeprotokoll Trinkwasser

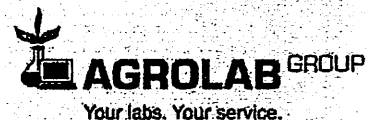

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen
Tel.: 07247-21000-21, Fax: 07247-21000-50,
Mail: harald.haginger@agrolab.at

AAUT0699838909001007830401
Vorerfassungsnr. 909001
Auftragsnr 699838

1125/25
G12

Probeneingang:

wird vom Labor ausgefüllt

A00201262075
Contains Thiosulphate

Geplantes PN-Datum Sept. 2025
Probenehmer 785 Dipl. Ing. Klaus Schlosser

Kunden-Nr.: 10093458
Auftraggeber: STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

Ansprechpartner:

Straße: RATHAUSPLATZ 1
PLZ / Ort: 2230 GÄNSERNDORF
Telefon-Nr.:
Fax-Nr.:
eMail:

Rechnung an, falls abweichend vom Auftraggeber:
UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH
SACHSENPLATZ 13
1200 WIEN

Durchschrift des Befundes an:

Postadresse STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF,
RATHAUSPLATZ 1, 2230 GÄNSERNDORF
Postadresse UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner,
SACHSENPLATZ 13, 1200 WIEN
eMail-Adresse umweltal@aon.at

Projektbezeichnung: 26 Proben UAL

Angaben zur Messstelle: (bitte überprüfen und fehlende Daten nachtragen)

Probenbezeichnung	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost, Bereich Waldweg, Fam. Nadler, Waldweg 11	Rückschluß auf Grundwasser	JA
AnlagenID	100001899	Versorgungsumfang	öffentl. Wasserversorgung
Bezeichnung Anlage	WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser	AnlagenID (BM)	WL-1200
Offizielle Entnahmestellennr.	WL-1200/006900	Verteilte Wassermenge (m³/Tag)	
Bezeichnung Entnahmestelle	Ortsnetz Gänserndorf Süd-Ost	Ausgabe an Schnittstelle (0/1)	1
Angew. Wasseraufbereitungen	keine	Hinweis PES (intern)	
Misch-oder Wechselwasser	NEIN	Entnahmestellennr.	1033020
Rückschluß Qual.beim Verbrauch	JA		

Probenahmedatum: 5.11.20 Probenahme Beginn Uhrzeit: 11:15 Probenahme Ende Uhrzeit:

Art der Probenahme (wenn nötig bitte richtigstellen)

PN Legionellen Hausinstallation	79727	EN ISO 19458 : 2006-08
PN Trinkwasser Stich-/Schöpfprobe	79744	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
PN chem. Entnahmearmatur Hahn	79746	ISO 5667-5 : 2006-04
X PN Mibi Entnahmearmatur Hahn	79745	EN ISO 19458 : 2006-08
PN Entnahmearmatur (Hahn)	79728	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Angaben zur Probenahme (bitte eintragen)

LKV-Probenehmer-Code:	Probenahmedatum (abw. v. Auftrag):
Probenahmestelle-Bezeichnung: Entnahmehahn Badezimmer ✓	Probenehmer (abw. vom Auftrag):
Probengewinnung:	Witterung vor der Probenahme: trocken
Witterung während d. Probenahme: trocken	

Vor-Ort (bitte eintragen)

Geruch (vor Ort) ohne	Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 501
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne	pH-Wert (vor Ort) 7,72
Färbung (vor Ort) ohne	Lufttemperatur (vor Ort) (°C) 10
Wassertemperatur (vor Ort) (°C) 14,6	

Bemerkungen/Besonderheiten/Infos (ggf. Rückseite verwenden)

Laborauftrag (bitte ankreuzen falls notwendig)

X	Routinemäßige Kontrolle nach TWV 304/2001 (Paket 901):
	Koloniezahl bei 22°C, Koloniezahl bei 37°C, Coli MBF, E.C. MBF, Enterokok MBF

**Probenahmeprotokoll
Trinkwasser**

AAUT0699838909001007830401

Vorerrfassungsnr. 909001

Auftragsnr 699838

1195/25

G12

**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Tel.: 07247-21000-21, Fax: 07247-21000-50,

Mail: harald.haginger@agrolab.at

Gebinde, gekühlt

1 x A002 Mibio x1

1 x bei PN messen

Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.agrolab.de finden, Änderungen bleiben vorbehalten.
Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prüfergebnisse haben.

Ort / Datum

Unterschrift Probenehmer

Unterschrift Auftraggeber Anlagenbetreiber

**Probenahmeprotokoll
Trinkwasser****AGROLAB GROUP**

Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Tel.: 07247-21000-21, Fax: 07247-21000-50,

Mail: harald.haginger@agrolab.at



AAUT0699838909004007830401

Vorerfassungsnr. 909004

Auftragsnr 699838

Probeneingang:

wird vom Labor ausgefüllt



A00201262088

Contains Thiosulphate

Geplantes PN-Datum	Sept. 2025
Probenehmer	785 Dipl. Ing. Klaus Schlosser

Kunden-Nr.: 10093458
Auftraggeber: STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

Ansprechpartner:

Straße: RATHAUSPLATZ 1
PLZ / Ort: 2230 GÄNSERNDORF
Telefon-Nr.:
Fax-Nr.:
eMail:

Rechnung an, falls abweichend vom Auftraggeber:

UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH

SACHSENPLATZ 13

1200 WIEN

Durchschrift des Befundes an:

Postadresse STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF,
RATHAUSPLATZ 1, 2230 GÄNSERNDORF

Postadresse UMWELTANALYTISCHES LABOR ZT-GMBH, Dr. Bernhard Brantner,
SACHSENPLATZ 13, 1200 WIEN

eMail-Adresse umweltal@aon.at

Projektbezeichnung: 26 Proben UAL

Angaben zur Messstelle: (bitte überprüfen und fehlende Daten nachtragen)

Probenbezeichnung	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West, Bereich Mittelweg, Mittelweg 4	Rückschluß auf Grundwasser	JA
AnlagenID	100001899	Versorgungsumfang	öffentl. Wasserversorgung
Bezeichnung Anlage	WV Gänserndorf Süd - EVN Wasser	AnlagenID (BM)	WL-1200
Offizielle Entnahmestellenr.	WL-1200/006899	Verteilte Wassermenge (m³/Tag)	
Bezeichnung Entnahmestelle	Ortsnetz Gänserndorf Süd-West	Ausgabe an Schnittstelle (0/1)	1
Angew. Wasseraufbereitungen	keine	Hinweis PES (Intern)	
Misch-oder Wechselwasser	NEIN	Entnahmestellenr.	1033021
Rückschluß Qual.beim Verbrauch	JA		

Probenahmedatum: 3.11.20 Probenahme Beginn Uhrzeit: 11:50 Probenahme Ende Uhrzeit:

Art der Probenahme (wenn nötig bitte richtigstellen)

PN Legionellen Hausinstallation	79727	EN ISO 19458 : 2006-08
PN Trinkwasser Stich-/Schöpfprobe	79744	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
PN chem. Entnahmematur Hahn	79746	ISO 5667-5 : 2006-04
X PN Mibi Entnahmematur Hahn	79745	EN ISO 19458 : 2006-08
PN Entnahmematur (Hahn)	79728	ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Angaben zur Probenahme (bitte eintragen)

LKV-Probenehmer-Code:	B.../K.../K...	Probenahmedatum (abw.v.Auftrag):
Probenahmestelle-Bezeichnung: Al... Hr. Prinz		Probenehmer (abw.vom Auftrag):
Probengewinnung:		Witterung vor der Probenahme: trocken
Witterung während d.Probenahme: Trocken		

Vor-Ort (bitte eintragen)

Geruch (vor Ort) ohne	Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) 505
Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne	pH-Wert (vor Ort) 7,71
Färbung (vor Ort) ohne	Lufttemperatur (vor Ort) (°C) 10
Wassertemperatur (vor Ort) (°C) 14,8	

Bemerkungen/Besonderheiten/Infos (ggf. Rückseite verwenden)**Laborauftrag** (bitte ankreuzen falls notwendig)

X	Routinemäßige Kontrolle nach TWV 304/2001 (Paket 901):
	Koloniezähl bei 22°C, Koloniezähl bei 37°C, Coli MBF, E.C. MBF, Enterokok MBF

Probenahmeprotokoll Trinkwasser



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Tel.: 07247-21000-21, Fax: 07247-21000-50,

Mail: harald.haginger@agrolab.at



AAUT0699838909004007830401

Vorfassungsnr. 909004

Auftragsnr 699838

M95/25

G 13

Gebinde, gekühlt

1 x A002 Mibio x1	1 x bei PN messen
-------------------	-------------------

Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.agrolab.de finden, Änderungen bleiben vorbehalten.
Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prüfergebnisse haben.


Ort / Datum

Unterschrift Probenehmer

Unterschrift Auftraggeber Anlagenbetreiber

Lokalaugenschein

1195/25

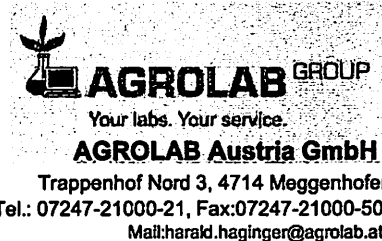

Kunden- 10093458

Auftrag STADTGEMEINDE GÄNSERNDORF

Auftrag: 699838

Bezeichnung

Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich
Heidekindergarten über Übergabeschacht Bereich
Heidekindergarten durch EVN Wasser Marchfeld.
Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich
Waldweg über Übergabeschacht Bereich Waldweg durch
EVN Wasser Marchfeld.
Öffentl. Wasserversorgung Gänserndorf Süd-Bereich
Mittelweg über Übergabeschacht Bereich Mittelweg durch
EVN Wasser Marchfeld.

Beschreibung Anlage/Anlageteil
Datum Lokalaugenschein
Probenehmer Lokalaugenschein
Im Auftrag des Instituts
Begutachtetes Objekt
Wassergewinnungszone ok
Wassergewinnungsanlage ok
Transport/Speicherung ok
Hygienischer Zustand ok
Aufzeichnungen Eigenkontrolle
Abweichungen/Anmerkungen
Feststellungen (nur Mängel)


Keine eigenen Anlagenteile. ✓

10.03.2025 5.11.25
DI Schlosser Klaus ✓
JA ✓
gesamte Anlage ✓
JA ✓
JA ✓
JA ✓
JA ✓
JA ✓
keine ✓

MÄNGEL:

Lokalaugenschein

1195/25

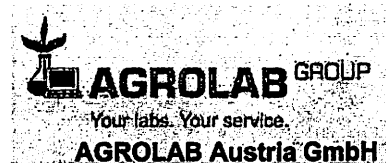

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen
Tel.: 07247-21000-21, Fax: 07247-21000-50,
Mail: harald.haginger@agrolab.at

Abweichungen/Anmerkungen: